


RZUT PARTERU /1:100/

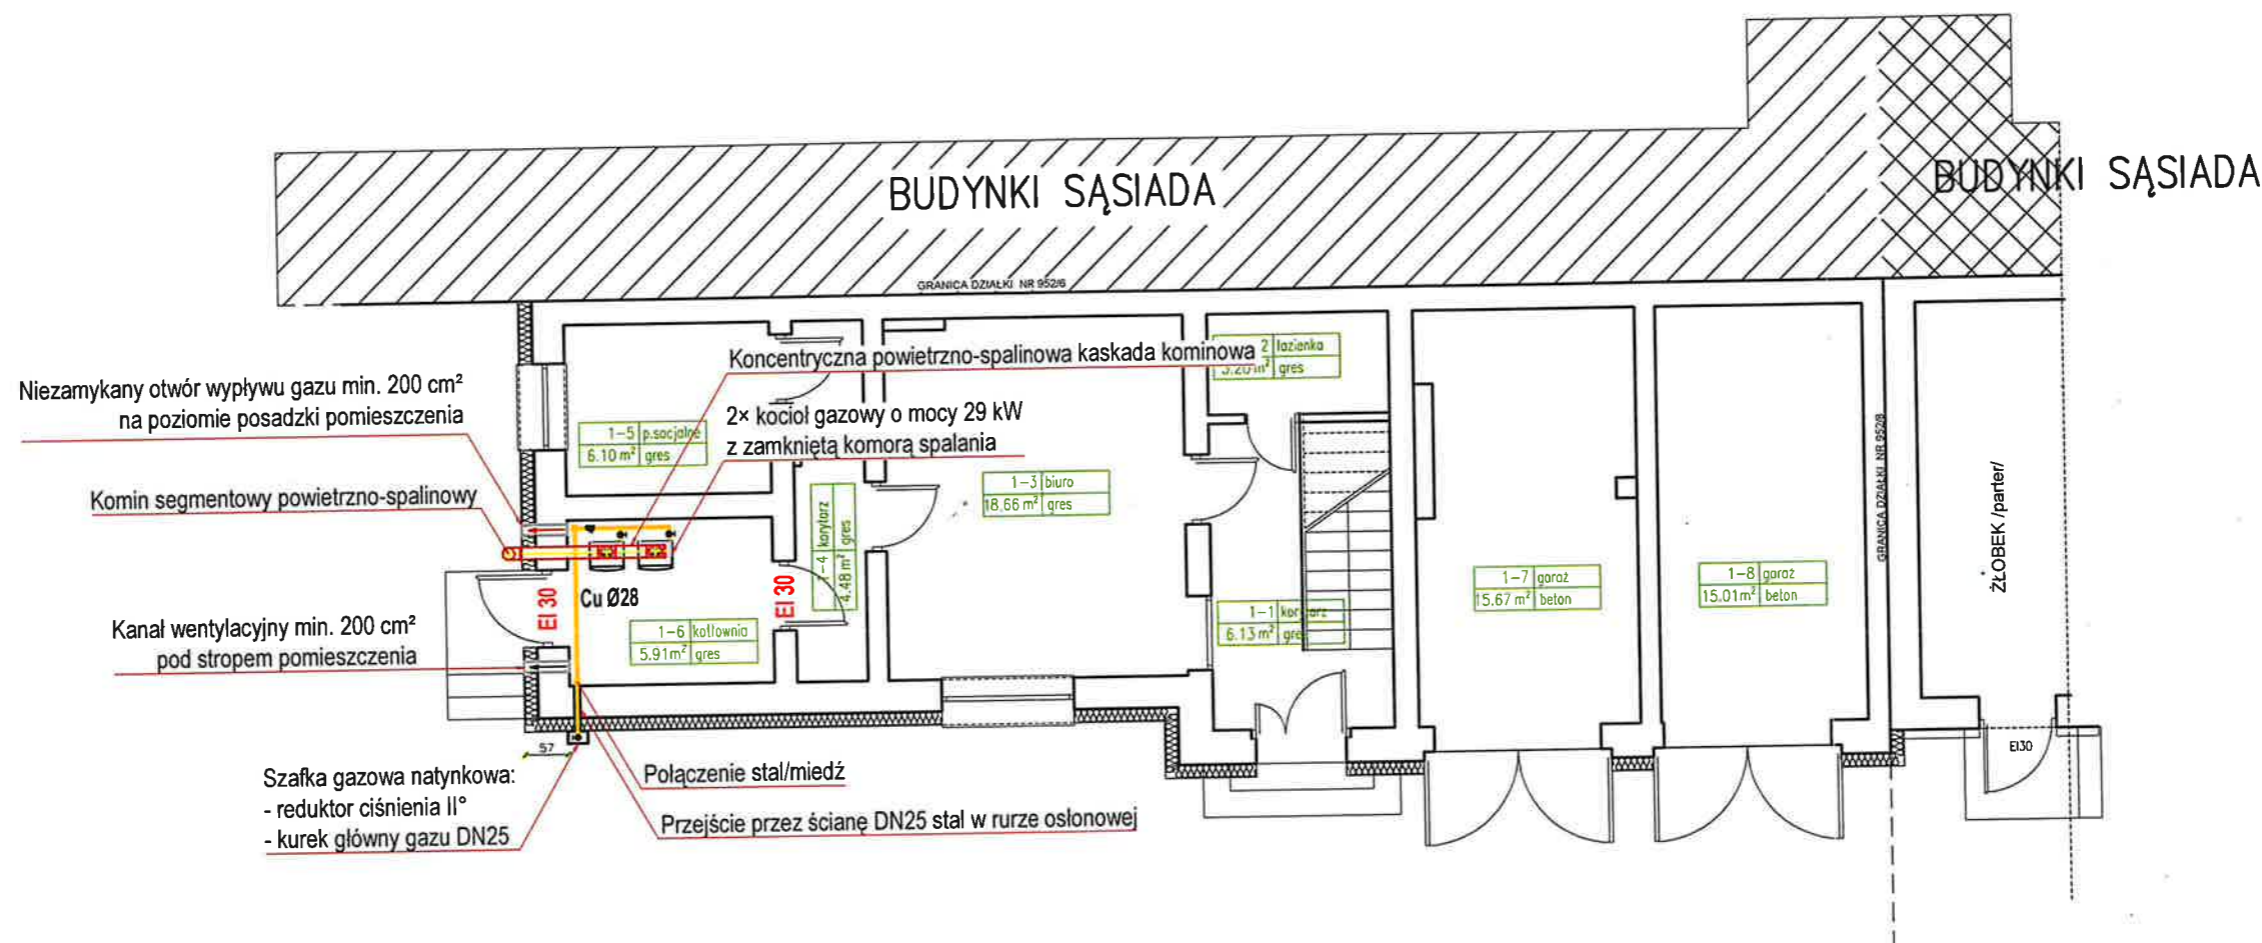

LEGENDA

- projektowana instalacja gazowa wewnętrzna
- zawór odcinający DN15 - odległość maksymalna do 1,0 m przed urządzeniem gazowym
- ⬇ filtr skośny gazu DN25

UWAGA

Średnice systemu powietrzno-spalinowego dobrać w oparciu o wymagania i wytyczne producenta montowanych urządzeń gazowych.

<u>Jednostka projektowa</u> MAPERIS Piotr Brzeziński ul. Królewiecka 25 lok. 20 09-402 Płock			tel. 24 307 05 97 e-mail: biuro@maperis.pl			 MAPERIS		
<u>Nazwa obiektu / inwestycji</u> Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 dm³, instalacja gazowa wewnętrzna gazu płynnego oraz instalacja centralnego ogrzewania dla budynków użyteczności publicznej						<u>Nr umowy</u> -		
<u>Adres obiektu</u> ul. Rębowska 37A, 09-450 Wyszogród; jedn. ew. 141915_4 Wyszogród obręb ew. nr 0001 Wyszogród; dz. nr 952/4, 952/6, 952/7, 952/8						<u>Nr zadania</u> 2021.17_DT		
<u>Rzut kotłowni</u>						<u>Branża</u> sanitarna		
<u>Rysunek</u>						<u>Stadium</u> projekt budowlany		
<u>Projektant</u> mgr inż. Piotr Brzeziński						<u>Data</u> 8. 07. 2021		
<u>Nr uprawnień/Specialność</u> MAZ/0081/PWOS/13 instalacyjna sanitarna						<u>Podpis</u> 		
<u>Skala</u> 1:100						<u>Nr rysunku</u> IS.02		